


Min. dziury skrzyżowaniami projektowanych elementów odwodnienia z istniejącymi sieciami gazowymi bez względu na zachowanie odległość minimum 20cm oraz wykonać czerpienie rur minimum 1,5 poza skrzyżowaniem z gazociągami

## Projektowany kolektor odwodnienia

SPRAWDZIŁ: mgr in . Łukasz Wandzel SLK/3468/POOD/10

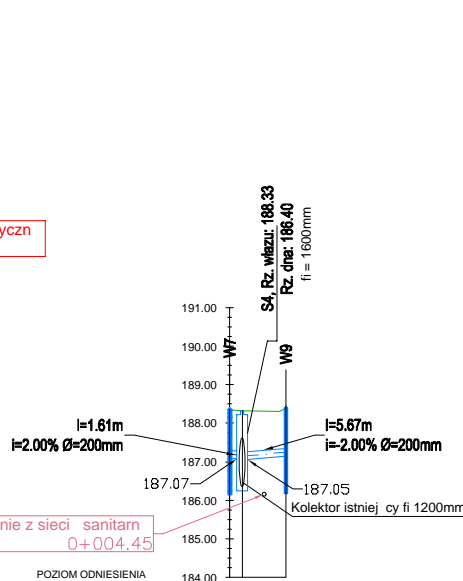

Rz dna wläzu	187,08	188,53
Rz dna dna kanału	186,54	187,15
Zagł bienie dna	1,41	1,41
Spadek	0,00	2,00%
Odległö	0,00	7,28
Długo odcinka	165,67	