



SKALA 1:50 kilometrą po osi rowu


km 0+004,30 lico ścianki czołowej widok od jezdni
Początek materaca siatkowo-kamiennego

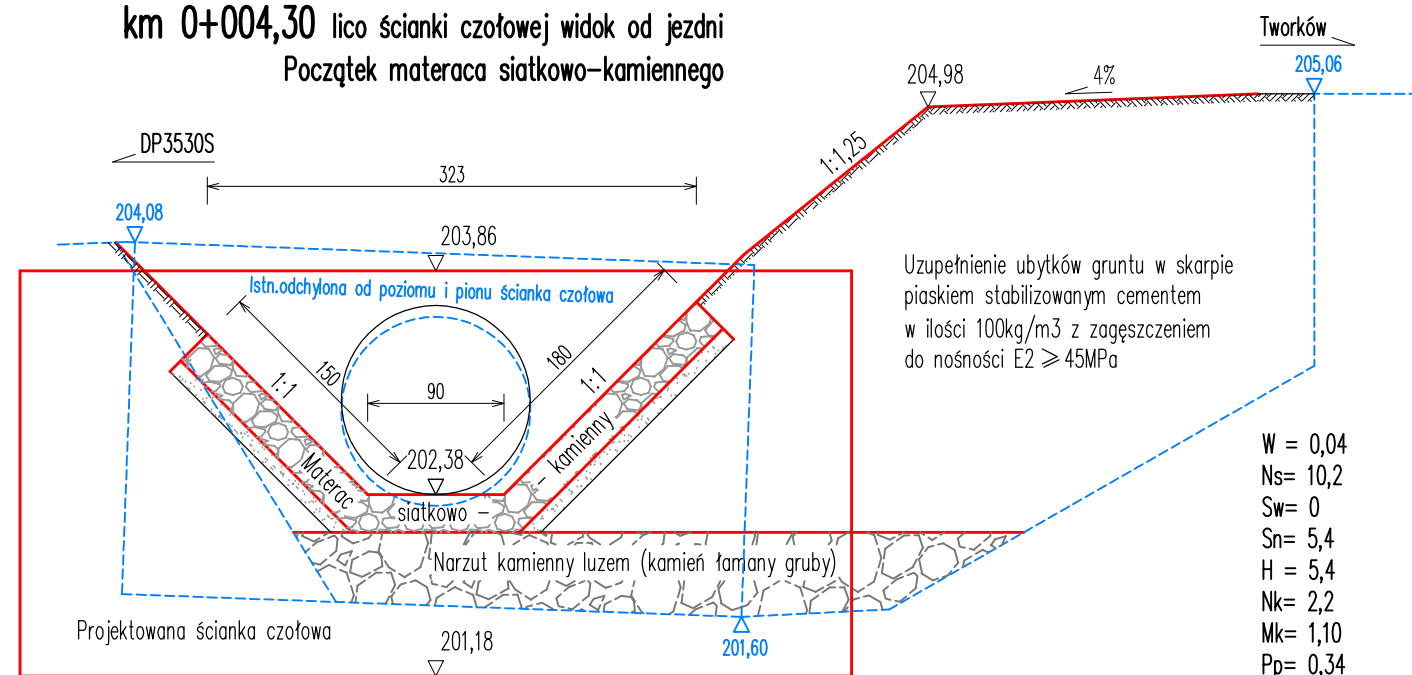


km 0+006,30

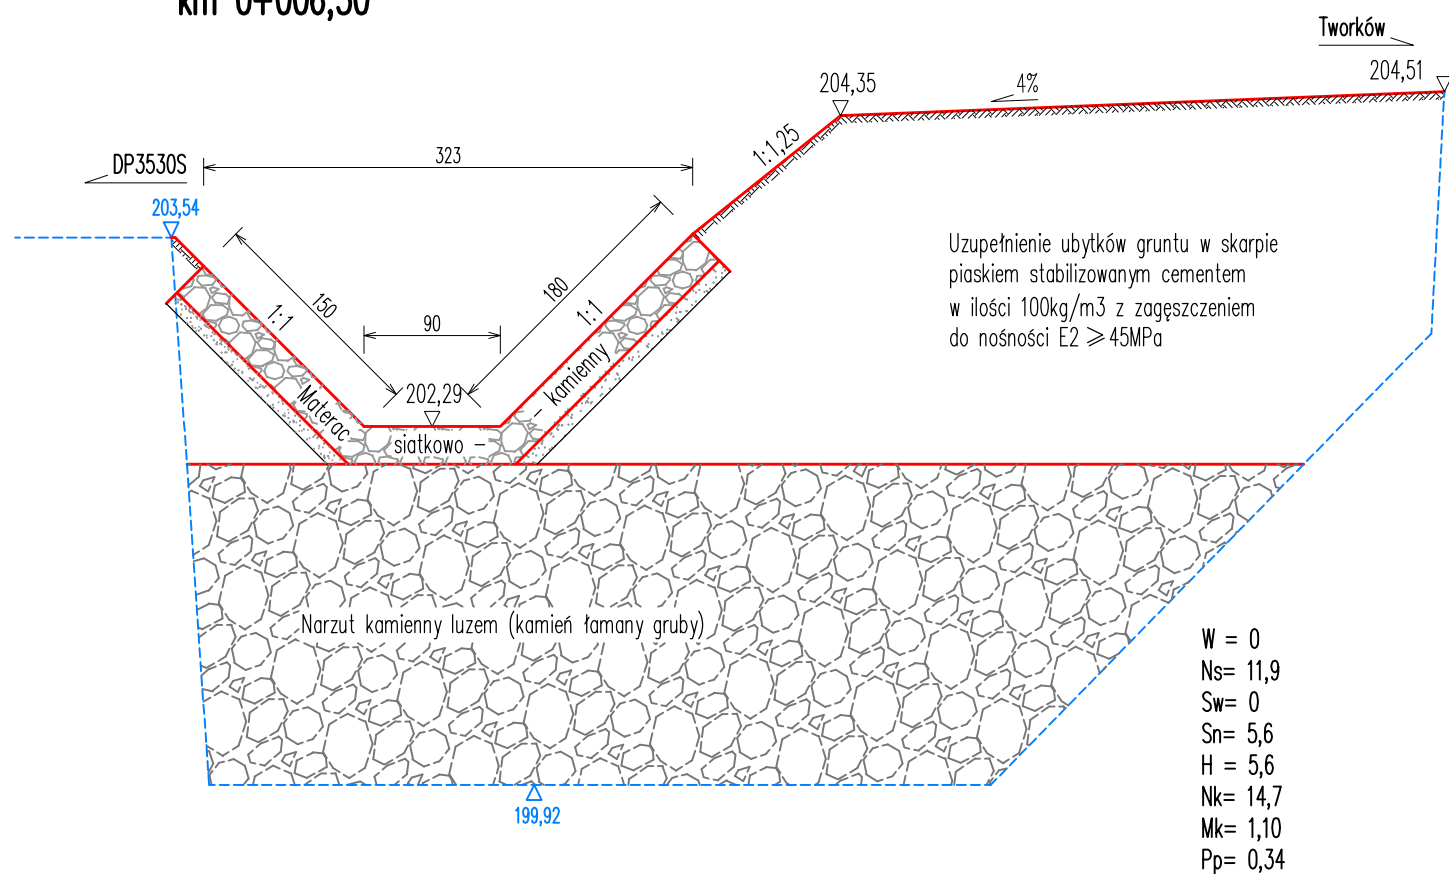


km 0+008,30

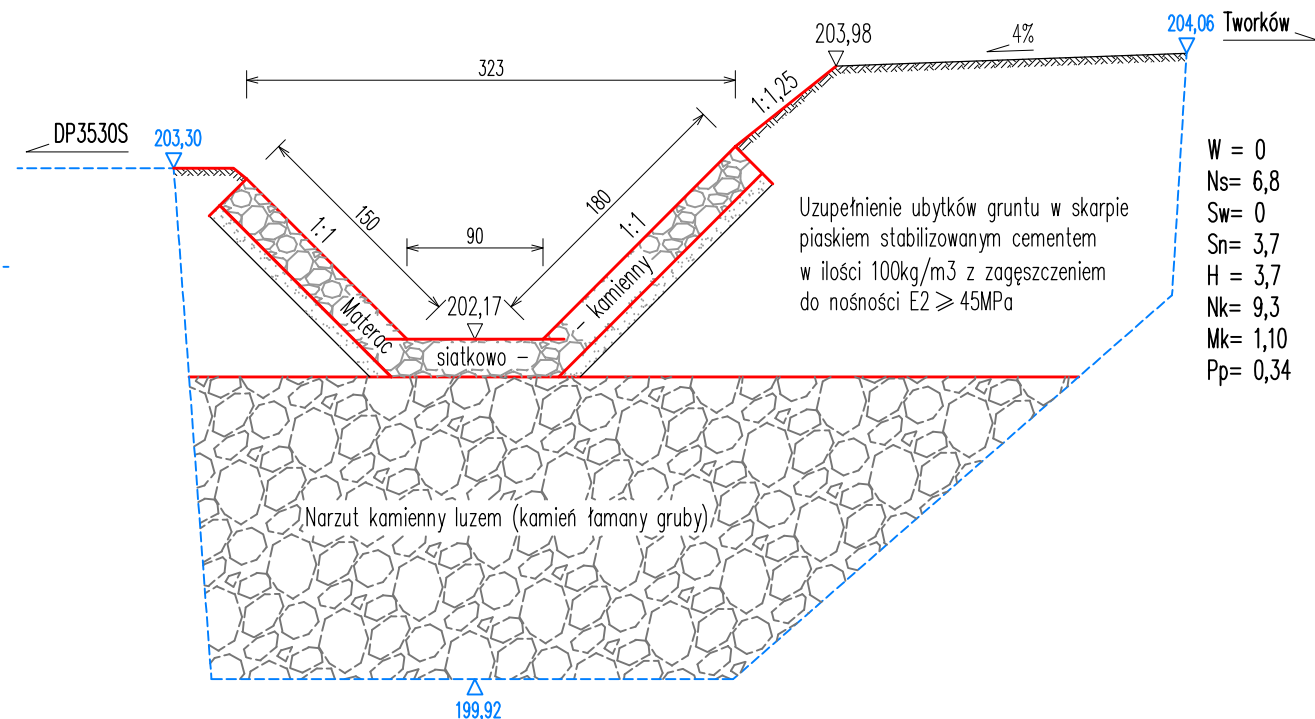


km 0+008,80

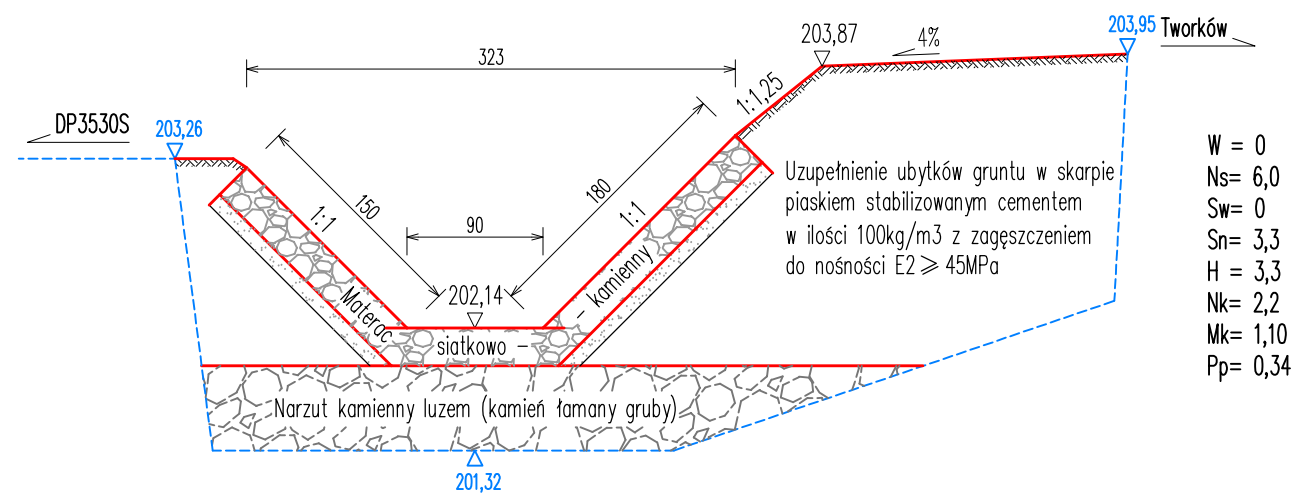

km 0+009,80

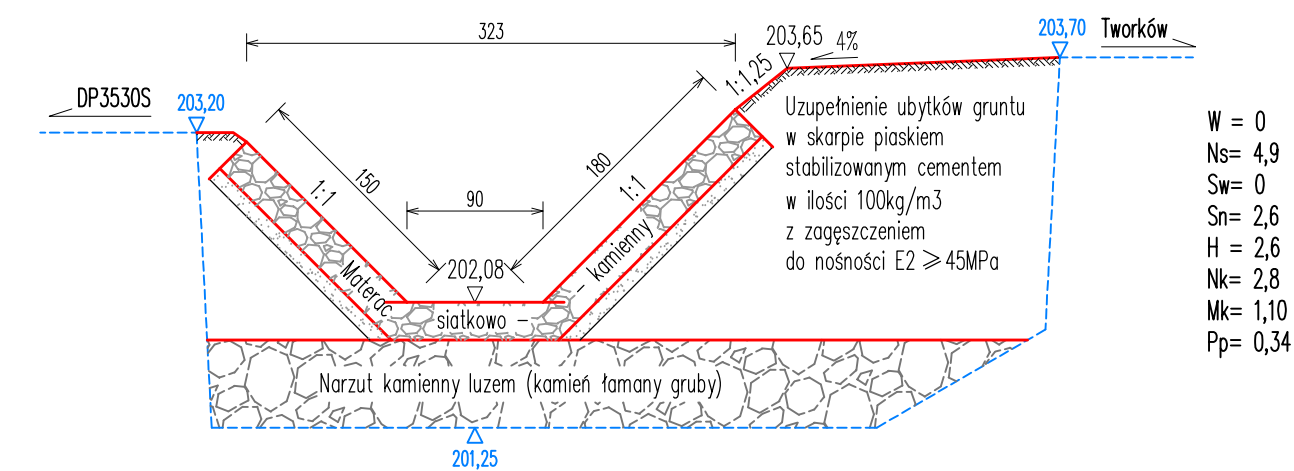

km 0+011,30

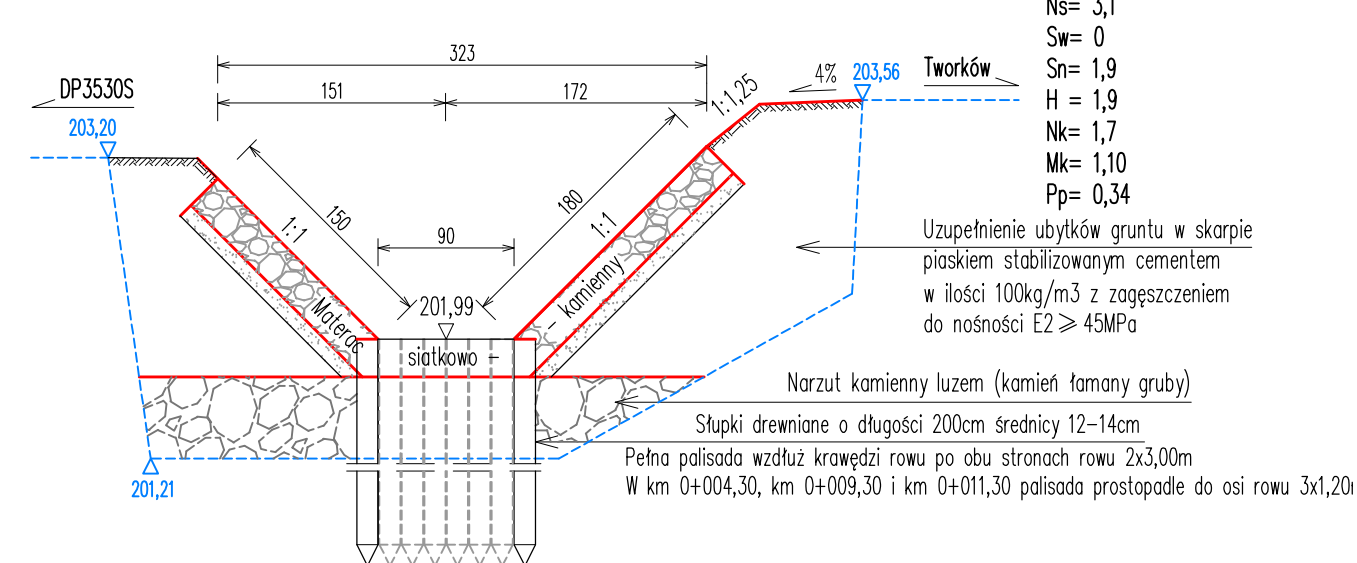

UR

UMOCNIENIE ROWU

30cm materac siatkowo-kamienny w/g ST D-06.01.01m

10cm podsypka cementowo-piaskowa 1:5 lub z betonu klasy C12/15 (B15)

Uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 100kg/m³ z zagęszczeniem do nośności E2 ≥ 45MPa

LEGENDA

— Stan projektowy

----- Stan istniejący

W Powierzchnia wykopu

Ns Powierzchnia nasypu z piaseku stabilizowany cementem

Sw Długość plantowania wykupu

Sn	Długość plantowania nasypu
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

H	Długość humusowania
NH	Przebieg humusowania

NK Powierzchnia narzutu kamiennego
MK Powierzchnia materaca kamiennego

Po Powierzchnia podłoża z pospółki.

Rodzaj opracowania	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
Nazwa i adres obiektu budowl.	REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3529S W BORUCINIE W KM 3+161			
Tytuł rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE USZKODZONEGO ROWU			
Autor opracowania Specjalność	BERNARD SIMON Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i mostów nr 461/88, 583/89, 247/92 UW Katowice	Podpis	Skala	1:50 i 1:20
			Data opracowania	03.2026
			Nr rysunku	5